


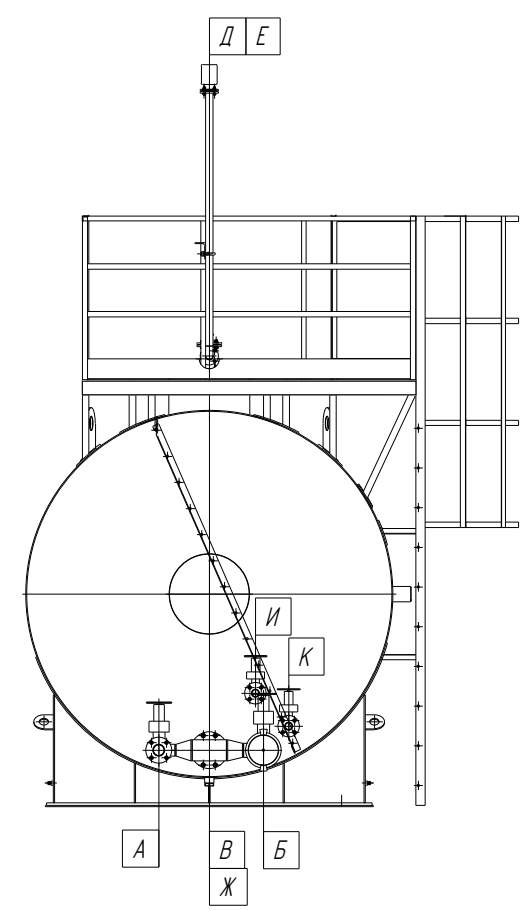


Таблица штуцеров

| Обозначение | Назначение                               | Ду, мм  | Кол-во |
|-------------|------------------------------------------|---------|--------|
| А           | Вход продукта                            | 80      | 1      |
| Б           | Выход продукта                           | 100/125 | 1      |
| В           | Штуцер для приемно-раздаточного патрубка | 150     | 1      |
| Г           | Для люка замерного                       | 80      | 1      |
| Д           | Для клапана дыхательного                 | 50      | 1      |
| Е           | Люк                                      | 600     | 1      |
| Ж           | Слив воды после ГИ                       | G1 1/2  | 1      |
| И           | Вход теплоносителя                       | 50      | 1      |
| К           | Выход теплоносителя                      | 50      | 1      |

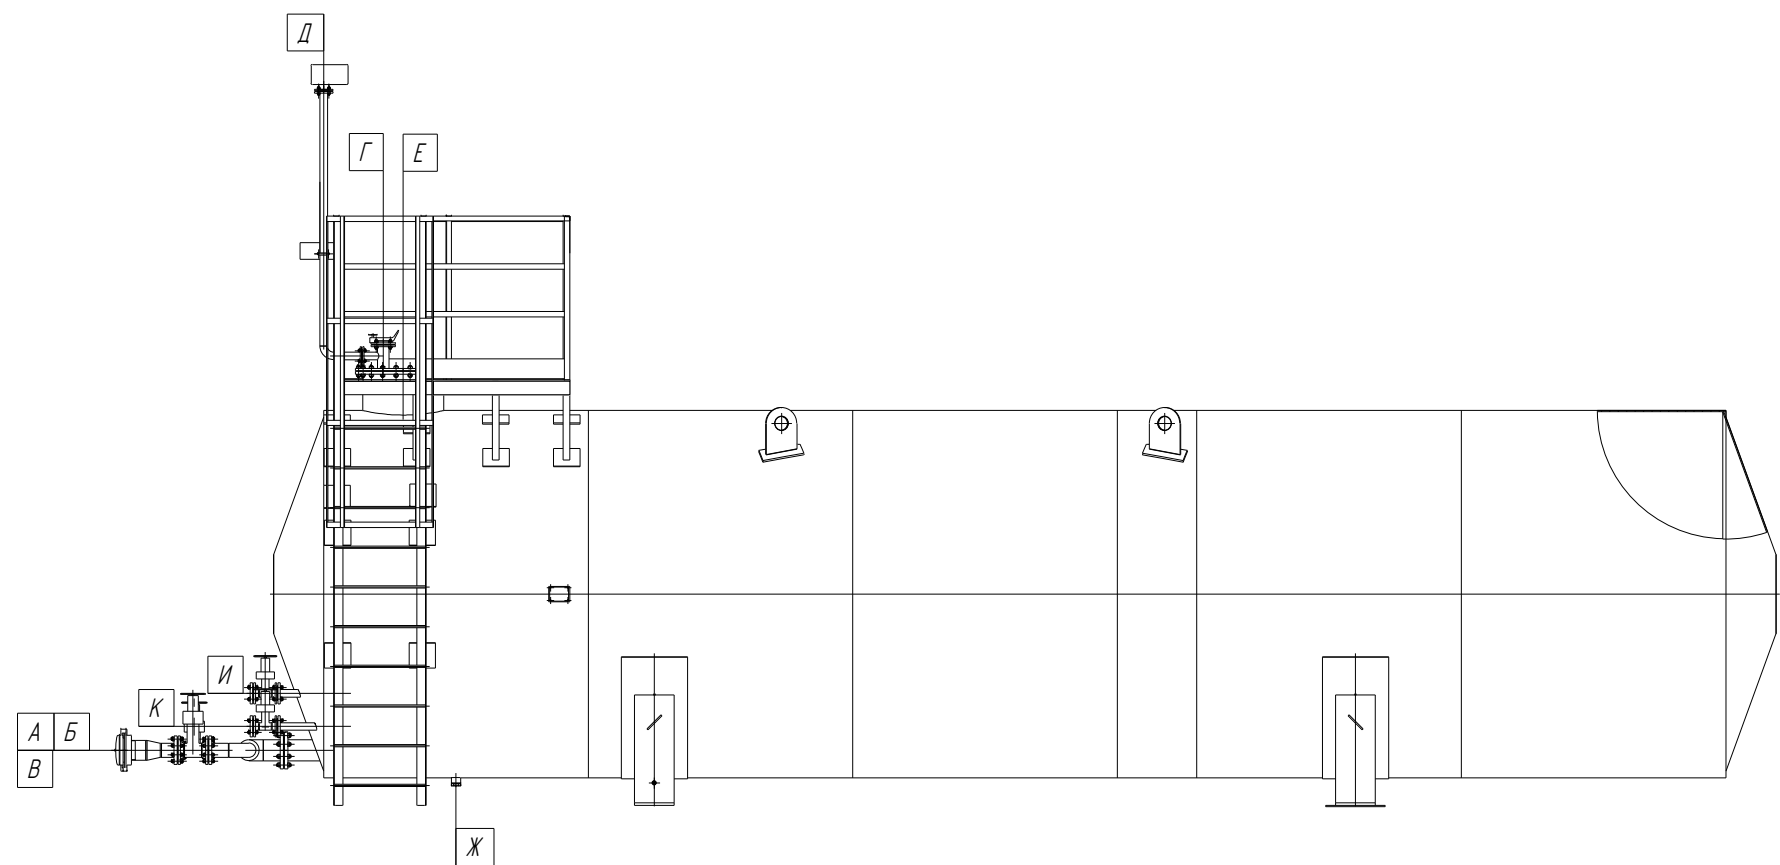